


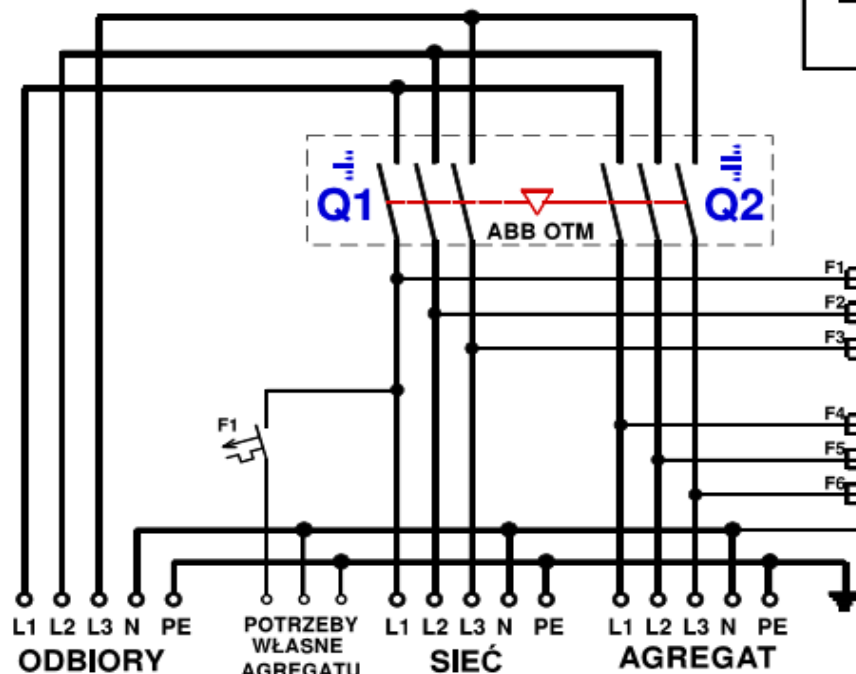


STEROWANIE AGREGATEM  
PRĄDOTWÓRCZYM  
"ZDALNY START"

X ATS ; 82  
X ATS ; 82

K5



**IA-NT STD**

8...36VDC  
ZASILANIE

ZASILANIE  
Z AGREGATU

X ATS ; 72  
X ATS ; 71

71 - ZASILANIE Z AGREGATU - PLUS AKUMULATORA  
72 - ZASILANIE Z AGREGATU - MINUS AKUMULATORA

Na podstawie dokumentacji producenta

Zespół projektowy		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Robert Poloch	Instalacyjna	WKPI/0178/PWOWE/10	
Opracowujący:	mgr inż. Piotr Murach	Instalacyjna		
Nazwa rysunku Poglądowy schemat układu SZR			Data: 05.2016	Nr. rysunku: E-3
Inwestor : SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górnio Górnio 63, 64-120 Krzemieniewo Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa energetycznego awaryjnego systemu zasilania Górnio, obręb Górnio, dz.nr 227/1				