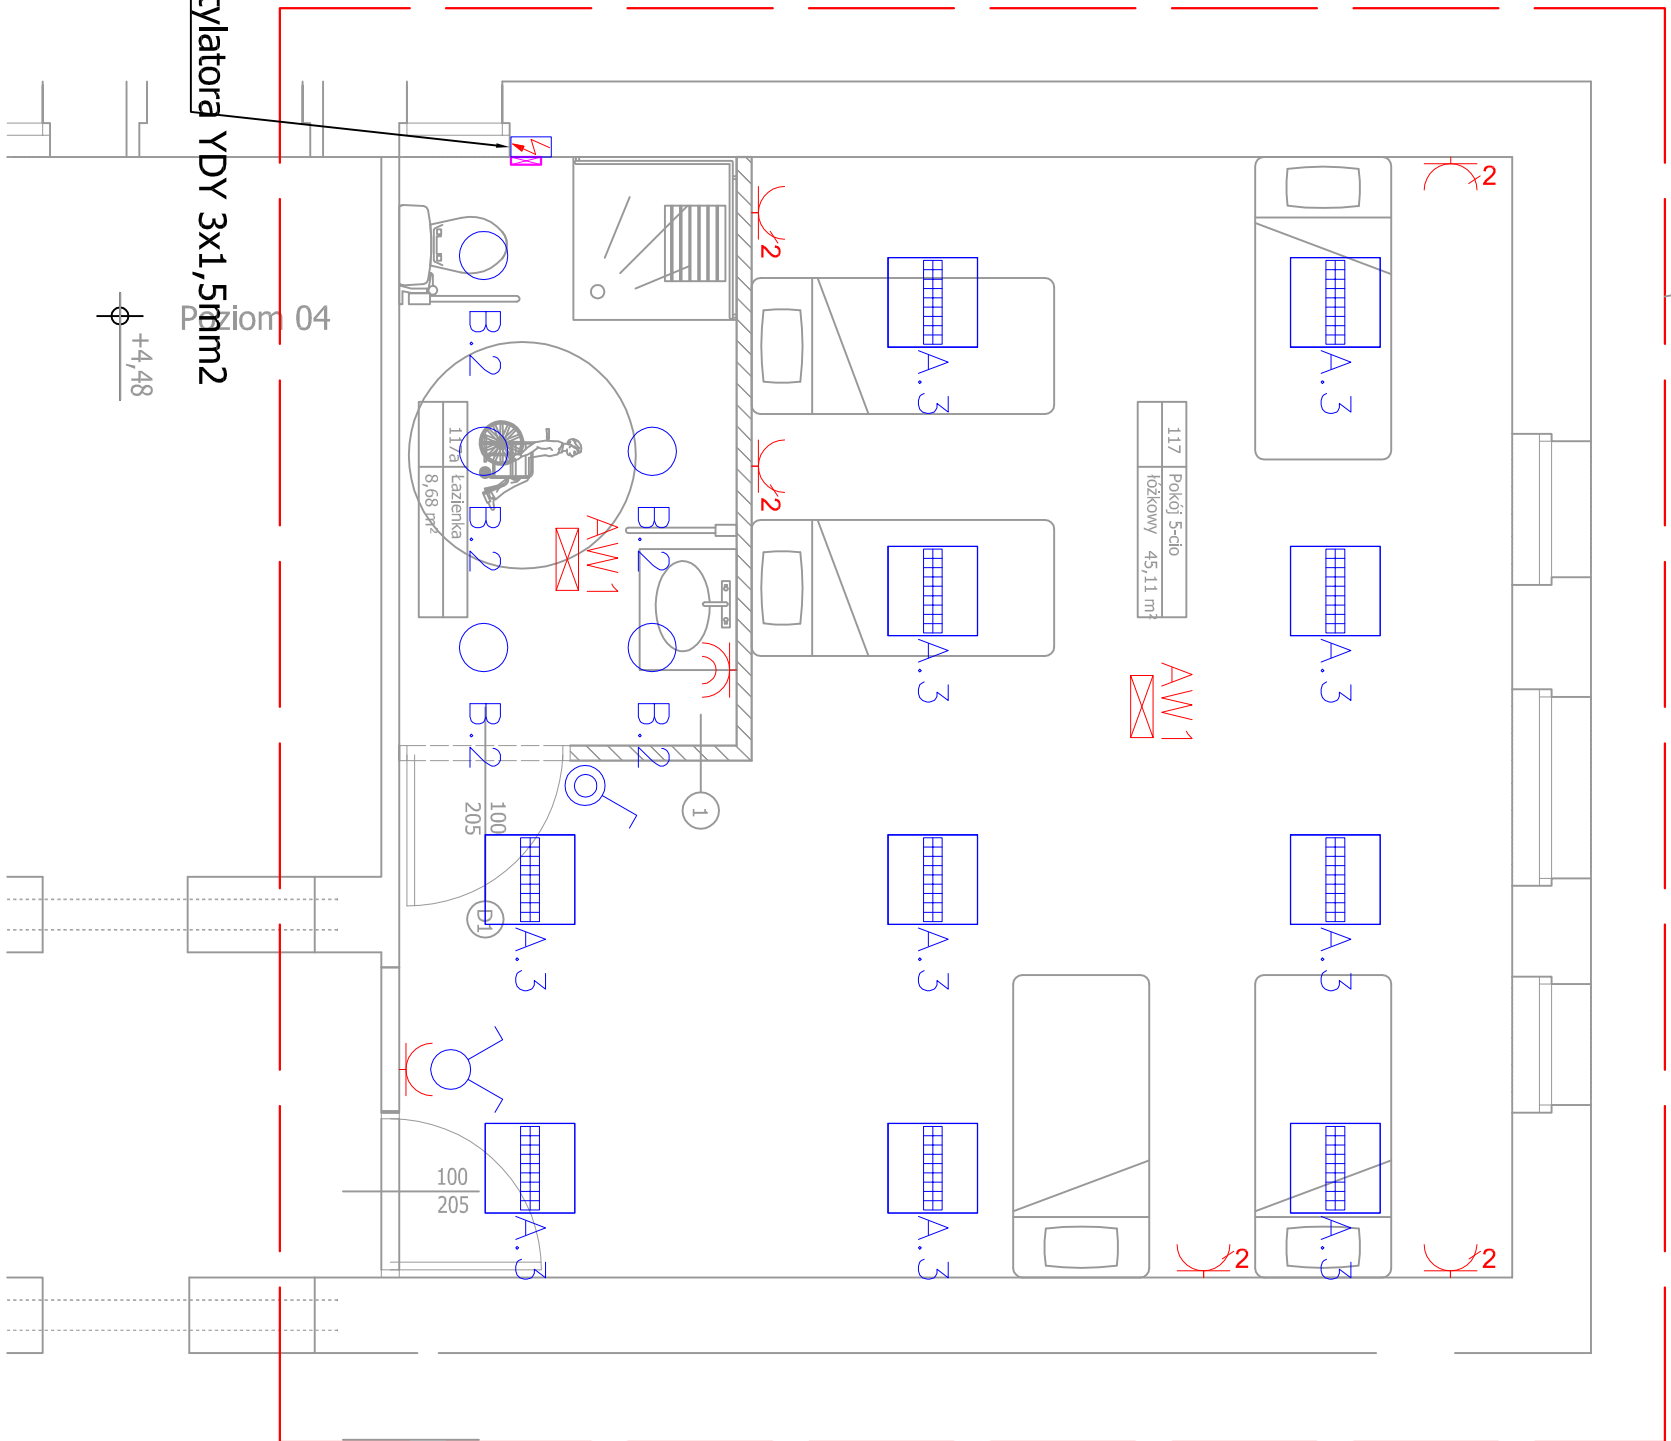









zakres przebudowy



## LEGENDA:

	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)		 A.3	oprawa rastrowa 36W LED nastropowa
	łącznik pojedynczy p/t IP44 (wys. montażu 1,2m)		 B.2	oprawa Downlight LED 15W IP44
	gn. x-krotne 230V 1P+N+PE 16A p/t (wys. montażu 0,3m)			OBIEKT  Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe  Górzno, obręb Górzno, dz.nr 227/1
	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (x-krotność, wys. montażu 0,8)			
 AW1	oprawa awaryjna LED (1h)		INWESTOR  SP ZOZ MINISTERSTWA SPRAW	

**OBIEKT**  
Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe  
Górzno, obręb Górzno, dz.nr 227/1

INWESTOR  
SP ZOZ MINISTERSTWA SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH  
CENTRUM REHABILITACJI  
W GÓRZNIKU  
GÓRZNO 63, 64-120 KRZEMIENIEWO

# PROJEKT BUDOWLANY

# RYSUNEK INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POKÓJ 5-CIO ŁÓŻKOWY

<p><b>OCHRONA OD PORAŻEŃ</b> <b>ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364</b> <b>SZYBKE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE</b> <b>ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S</b></p>		<p><b>PROJEKTANT:</b></p> <p>mgr inż. Robert Poloch specj. instalacyjna upr. nr WKP/0178/PWOF/10</p>	<p><b>PODPIS</b></p>
<p><b>PROJEKTANT GŁÓWNY:</b></p> <p>mgr inż. Marek Hołoga ul. Świąteczowska 26/1 64-100 Leszno</p>		<p><b>ASYSTENT:</b></p> <p>mgr inż. Piotr Murach</p>	<p><b>PODPIS</b></p>
<p><b>BRANŻA</b></p> <p>elektryczna</p>		<p><b>SKALA</b></p> <p><b>1 : 50</b></p>	
<p><b>DATA</b></p> <p>05.2016</p>		<p><b>NR RYS.</b></p> <p><b>E.3</b></p>	